
Modicon 140 DRC 830 00
Normally Open/Normally Closed
Relay Output Module

Publication # 043504350 Version 5.0

Topology	8 NO/NC relay output pairs
Bus Current Required	560 mA
Operating Voltage	20 ... 250 VAC, 5 ... 150 VDC
Connector	Modicon P/N 140 XTS 002 00

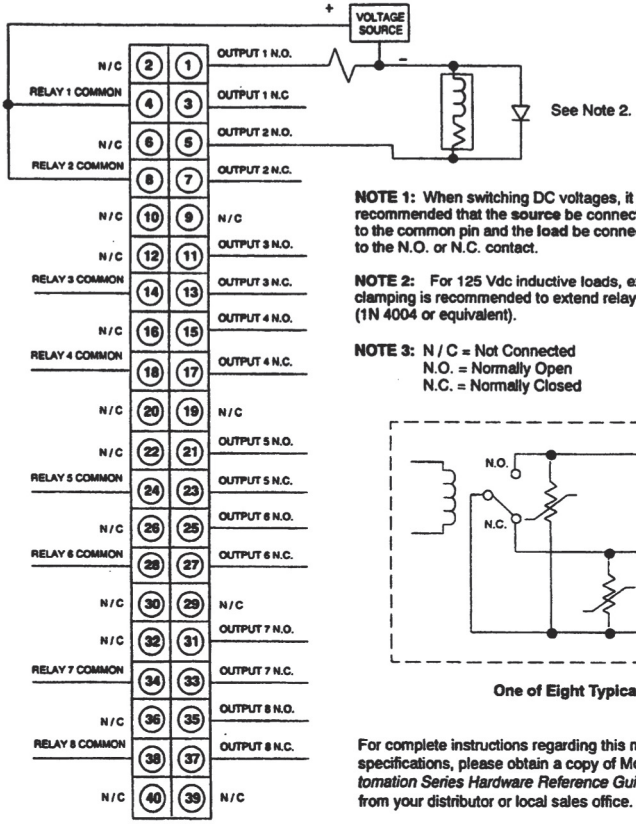

NOTE 1: When switching DC voltages, it is recommended that the source be connected to the common pin and the load be connected to the N.O. or N.C. contact.

NOTE 2: For 125 Vdc inductive loads, external clamping is recommended to extend relay contact life. (1N 4004 or equivalent).

NOTE 3: N / C = Not Connected
N.O. = Normally Open
N.C. = Normally Closed

One of Eight Typical

For complete instructions regarding this module, including specifications, please obtain a copy of Modicon's *Quantum Automation Series Hardware Reference Guide* (840 USE 100 00) from your distributor or local sales office.

Quantum Automation Series equipment is protected by U.S. Patent number 5,302,136, and by European Patent number 93202982.0-.

* 4 3 5 0 4 3 5 0 8 1 *


Printed in

Modicon

140 DRC 830 00 Module de Sortie de Relais Normalement Ouvert/Normalement Ferme

Publication # 043504350 Version 5.0

Topologie	8 sorties de relais N.O./N.F.
Courant de Bus Requis	560 mA
Tension de Fonctionnement	20 ... 250 VCA, 5 ... 150 VCC
Connecteur	Pièce 140 XTS 002 00 de Modicon

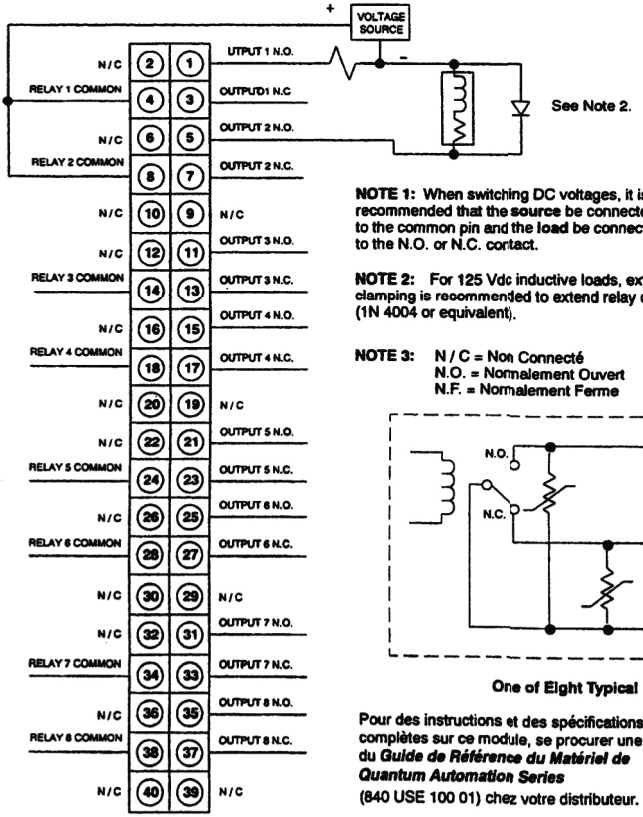

NOTE 1: When switching DC voltages, it is recommended that the source be connected to the common pin and the load be connected to the N.O. or N.C. contact.

NOTE 2: For 125 Vdc inductive loads, external clamping is recommended to extend relay contact life. (1N 4004 or equivalent).

NOTE 3: N / C = Non Connecté
N.O. = Normalement Ouvert
N.F. = Normalement Ferme

One of Eight Typical


Pour des instructions et des spécifications complètes sur ce module, se procurer une copie du ***Guide de Référence du Matériel de Quantum Automation Series*** (840 USE 100 01) chez votre distributeur.

L'équipement de Quantum Automation Series est protégé par le Brevet Américain numéro 5,302,136, et par le Brevet Européen numéro 93202982.0-.

Modicon
140 DRC 830 00
Normalerweise offenes/Normalerweise geschlossenes Relaisausgangsmodul

Veröffentlichung Nr. 043504350 Version 5.0

Topologie	8 normalerweise offene/normalerweise geschlossene Relaisausgangspaare
Erforderlicher Busstrom	560 mA
Betriebsspannung	20 ... 250 Volt Wechselstrom, 5 ... 150 Volt Gleichstrom
Anschlußstück	Modicon Teil Nr. 140 XTS 002 00

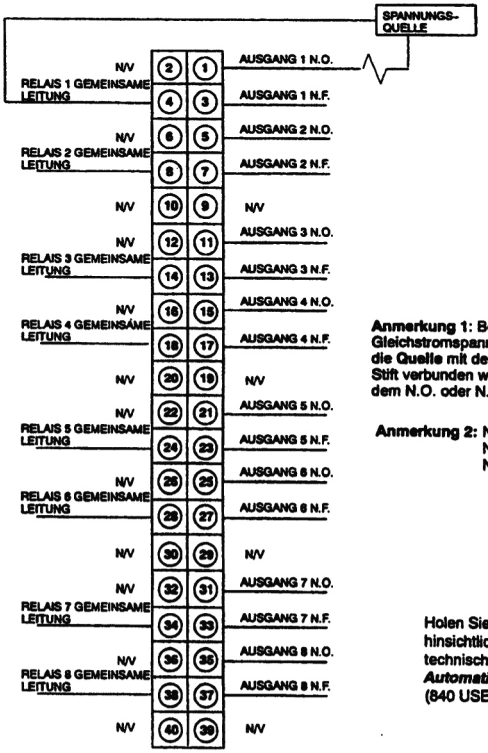

Anmerkung 1: Beim Umschalten von Gleichstromspannungen wird empfohlen, daß die Quelle mit dem gemeinsam verwendeten Stift verbunden wird, und daß die Ladung mit dem N.O. oder N.C.-Kontakt verbunden wird.

Anmerkung 2: N/V = nicht verbunden
N.O. = normalerweise offen
N.C. = normalerweise geschlossen


Holen Sie sich für vollständige Anweisungen hinsichtlich dieses Moduls, einschließlich technischer Daten, eine Kopie des ***Quantum Automation Series Hardwarehandbuchs*** (840 USE 100 02) von Ihrem Händler.

Geräte der Serie Quantum Automation sind unter U.S.-Patentnummer 5.302.136 und Europäische Patentnummer 93202982.0- patentrechtlich geschützt.

Modicon
140 DRC 830 00
Módulo de salida de relé normalmente abierto/normalmente cerrado

Publicación No. 043504350 Version 5.0

Topología	8 pares de relés normalmente abiertos/normalmente cerrados
Corriente de bus requerida	560 mA
Voltaje de operación	20 ... 250 V CA, 5 ... 150 V CC
Conector	Modicon P/N 140 XTS 002 00

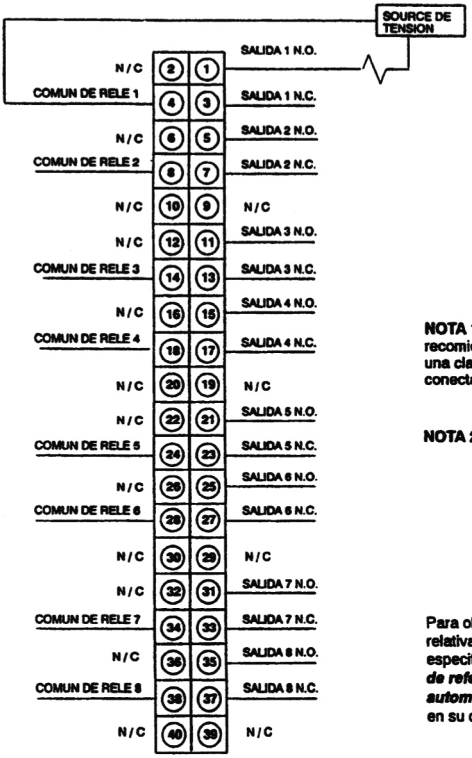

NOTA 1: Al conmutar voltajes de CC, se recomienda que la fuente esté conectada a una clavija común y que la carga esté conectada al contacto N.O. o N.C.

NOTA 2: N/C = No conectado
N.O. = Normalmente abierto
N.C. = Normalmente cerrado

Para obtener instrucciones más completas relativas a este módulo, incluyendo las especificaciones, consiga una copia de la ***Guía de referencia de hardware de la serie de automatización Quantum*** (840 USE 100 03) en su distribuidor.

El equipo de la serie de automatización Quantum está protegido por la patente de EE.UU número 5.302.136 y por la patente europea número 83202982.0-.