Instruction Bulletin | **Boletín de instrucciones**

Series 0
Serie 0


48205

JYT70332
Rev. 01, 06/2022
Replaces NVE74312 12/2016

PKSB3 Service Barrier
Barrera de acometida PKSB3

Retain for future use. / Conservar para uso futuro.

Introduction

Service entrance barrier installation instructions for use with:

- QO loadcenters, Series S0_, three-phase (125–225 A) QBL, QDL, QGL or QJL circuit breaker

Introducción

Instrucciones de instalación de la barrera de entrada de acometida para usarse con:

- Centros de carga QO, serie S0_, interruptor automático de tres fases QBL, QDL, QGL o QJL (125 a 225 A)

Contents

1 - Service barrier

Contenido

1 - Barrera de acometida

Installation

Instalación

⚠ DANGER / PELIGRO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462 or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying the equipment where this kit will be installed before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO


- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su Compañía, consulte la norma NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desconecte toda la alimentación que suministra al equipo donde se instalará este kit, antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Schneider Electric™

SQUARE D™

Figure / Figura 1: Service Barrier / Barrera de entrada de acometida

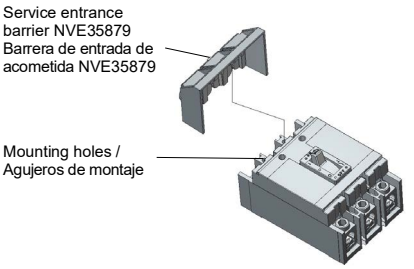

1. Turn off all power to the equipment where this service entrance barrier will be installed.
2. After the service entrance conductors have been properly installed, press the service entrance barrier (NVE35879) simultaneously onto the service entrance conductors and into the mounting holes in the circuit breaker until fully seated. See Figure 1.

Note: The service barrier does not allow the loadcenter to be serviced while energized. Always turn off all power to the loadcenter prior to any service.

1. Desconecte toda la alimentación que suministra al equipo donde se instalará esta barrera de entrada de acometida.
2. Después de que los conductores de entrada de acometida se han instalado correctamente, presione la barrera de entrada de acometida (NVE35879) simultáneamente en los conductores de entrada de acometida y en los agujeros de montaje en el interruptor automático hasta que esté completamente apoyada. Vea la figura 1.

Nota: La barrera de acometida no permite que se realice mantenimiento al centro de carga mientras está energizado. Siempre desconecte toda la alimentación que suministra al centro de carga antes de efectuar cualquier servicio.

Made in Mexico | **Hecho en México**

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Solamente el personal calificado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Schneider Electric USA, Inc.
800 Federal Street
Andover, MA 01810 USA
888-778-2733
www.se.com/us

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Av. Ejercito Nacional No. 904
Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F.
55-5804-5000
www.se.com/mx

JYT70332

TTM

© 2016-2022 Schneider Electric
All Rights Reserved / Reservados todos los derechos